





BUDYNEK TECHNOLOGICZNY II [OB.10]

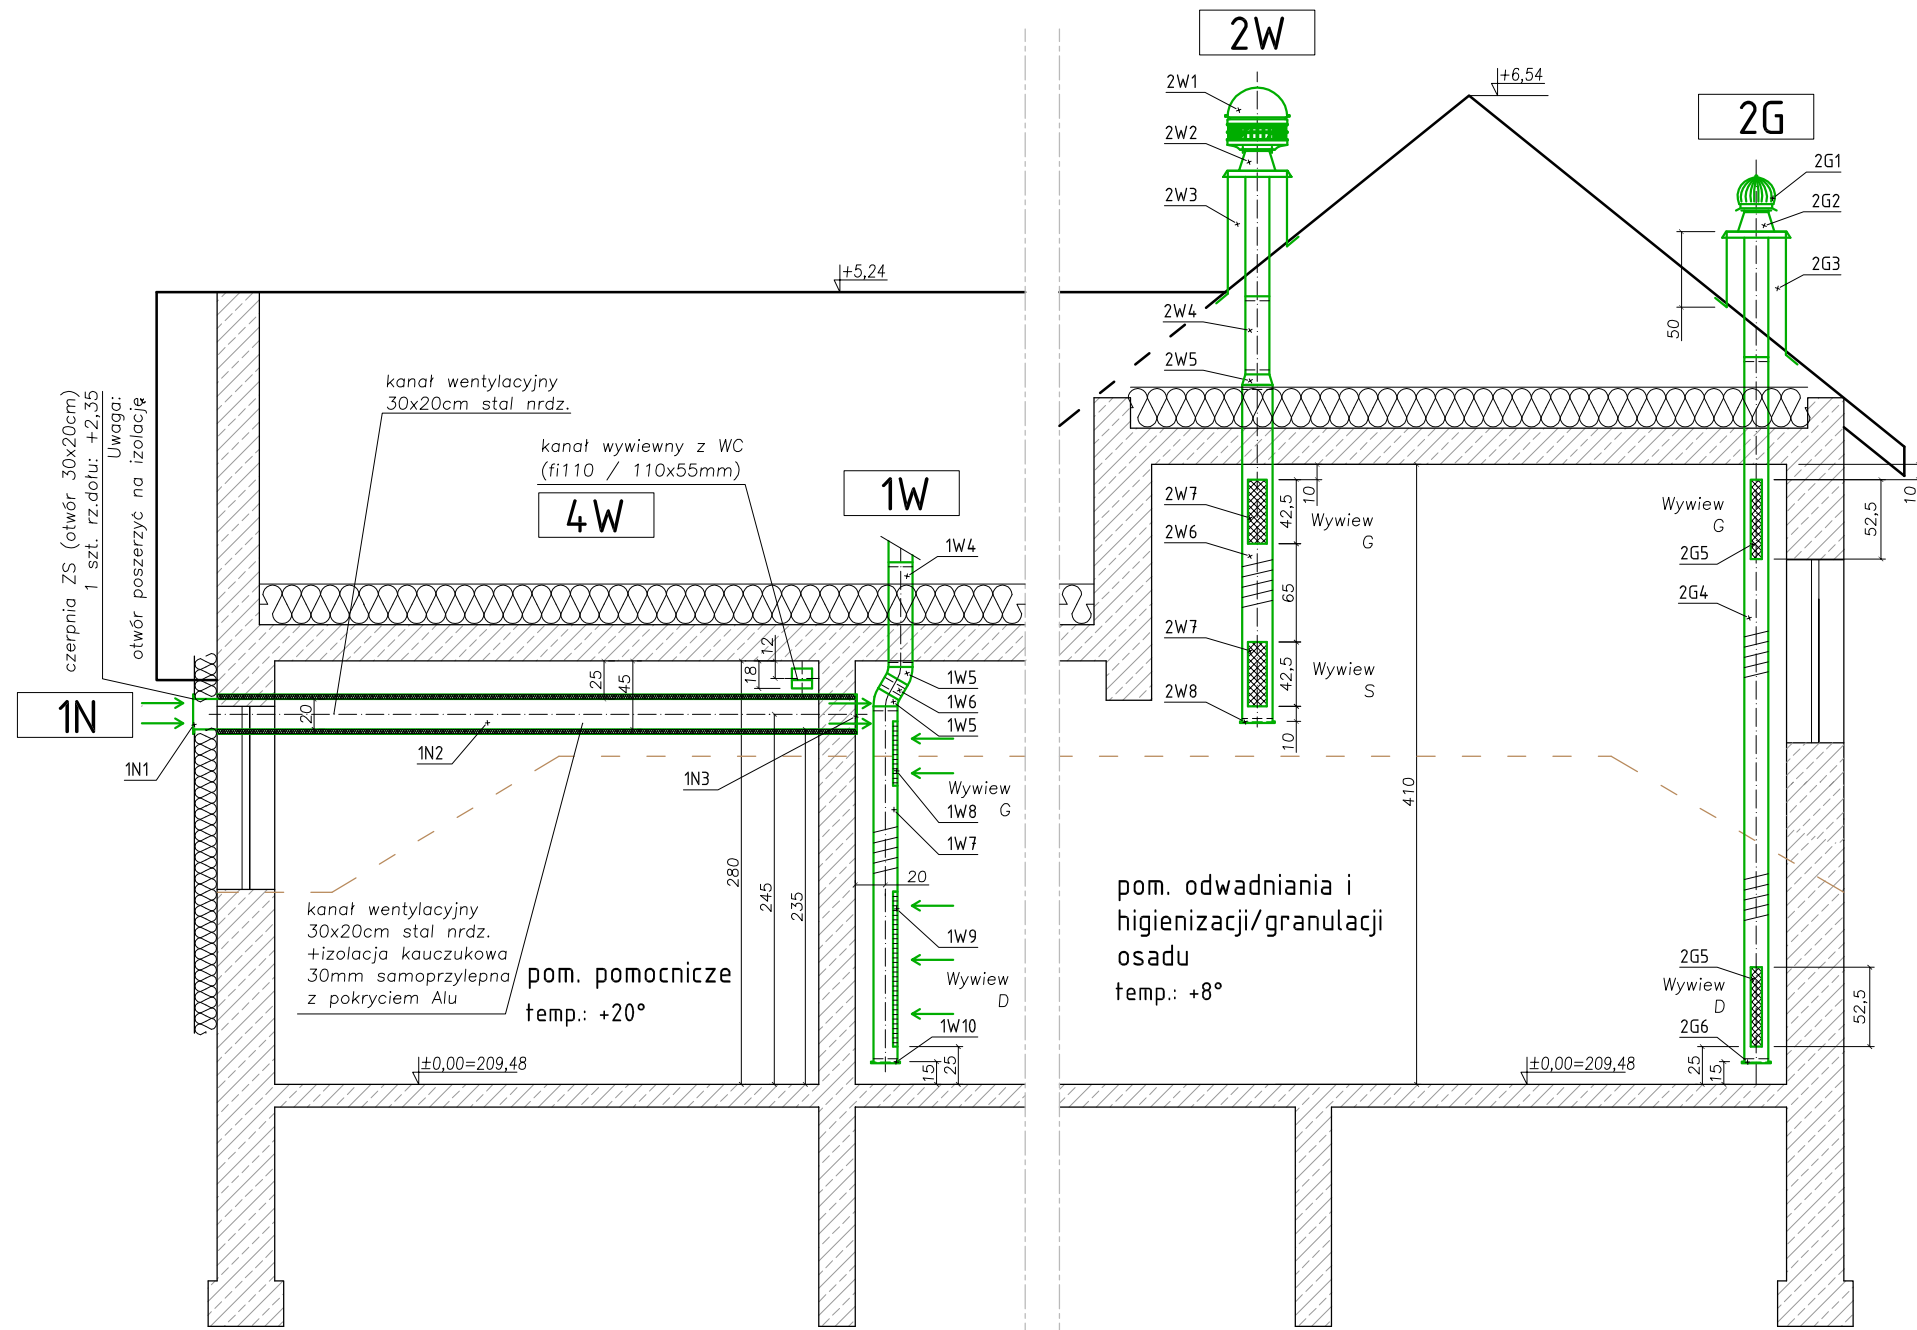


BUDYNEK TECHNOLOGICZNY II [OB.10]

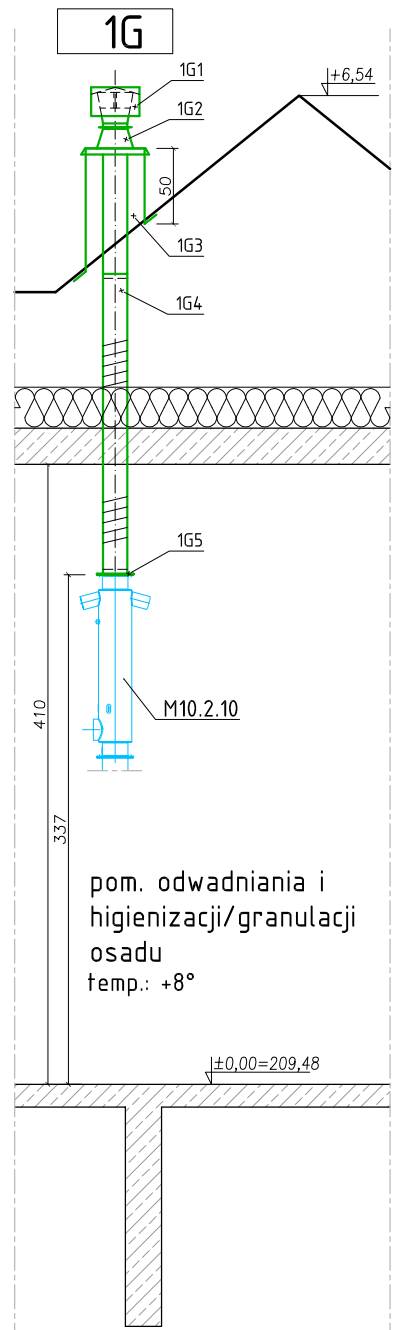

STANOWISKO  
ODBIORU OSADU  
[OB.11]

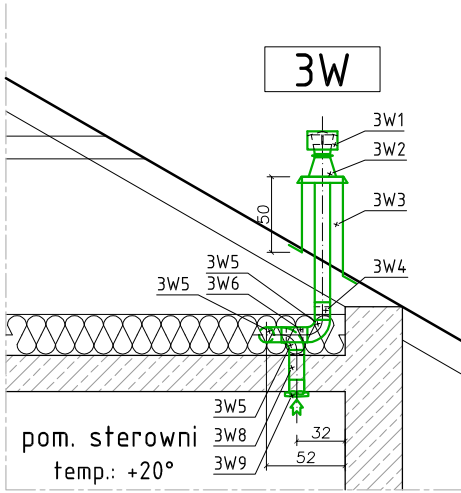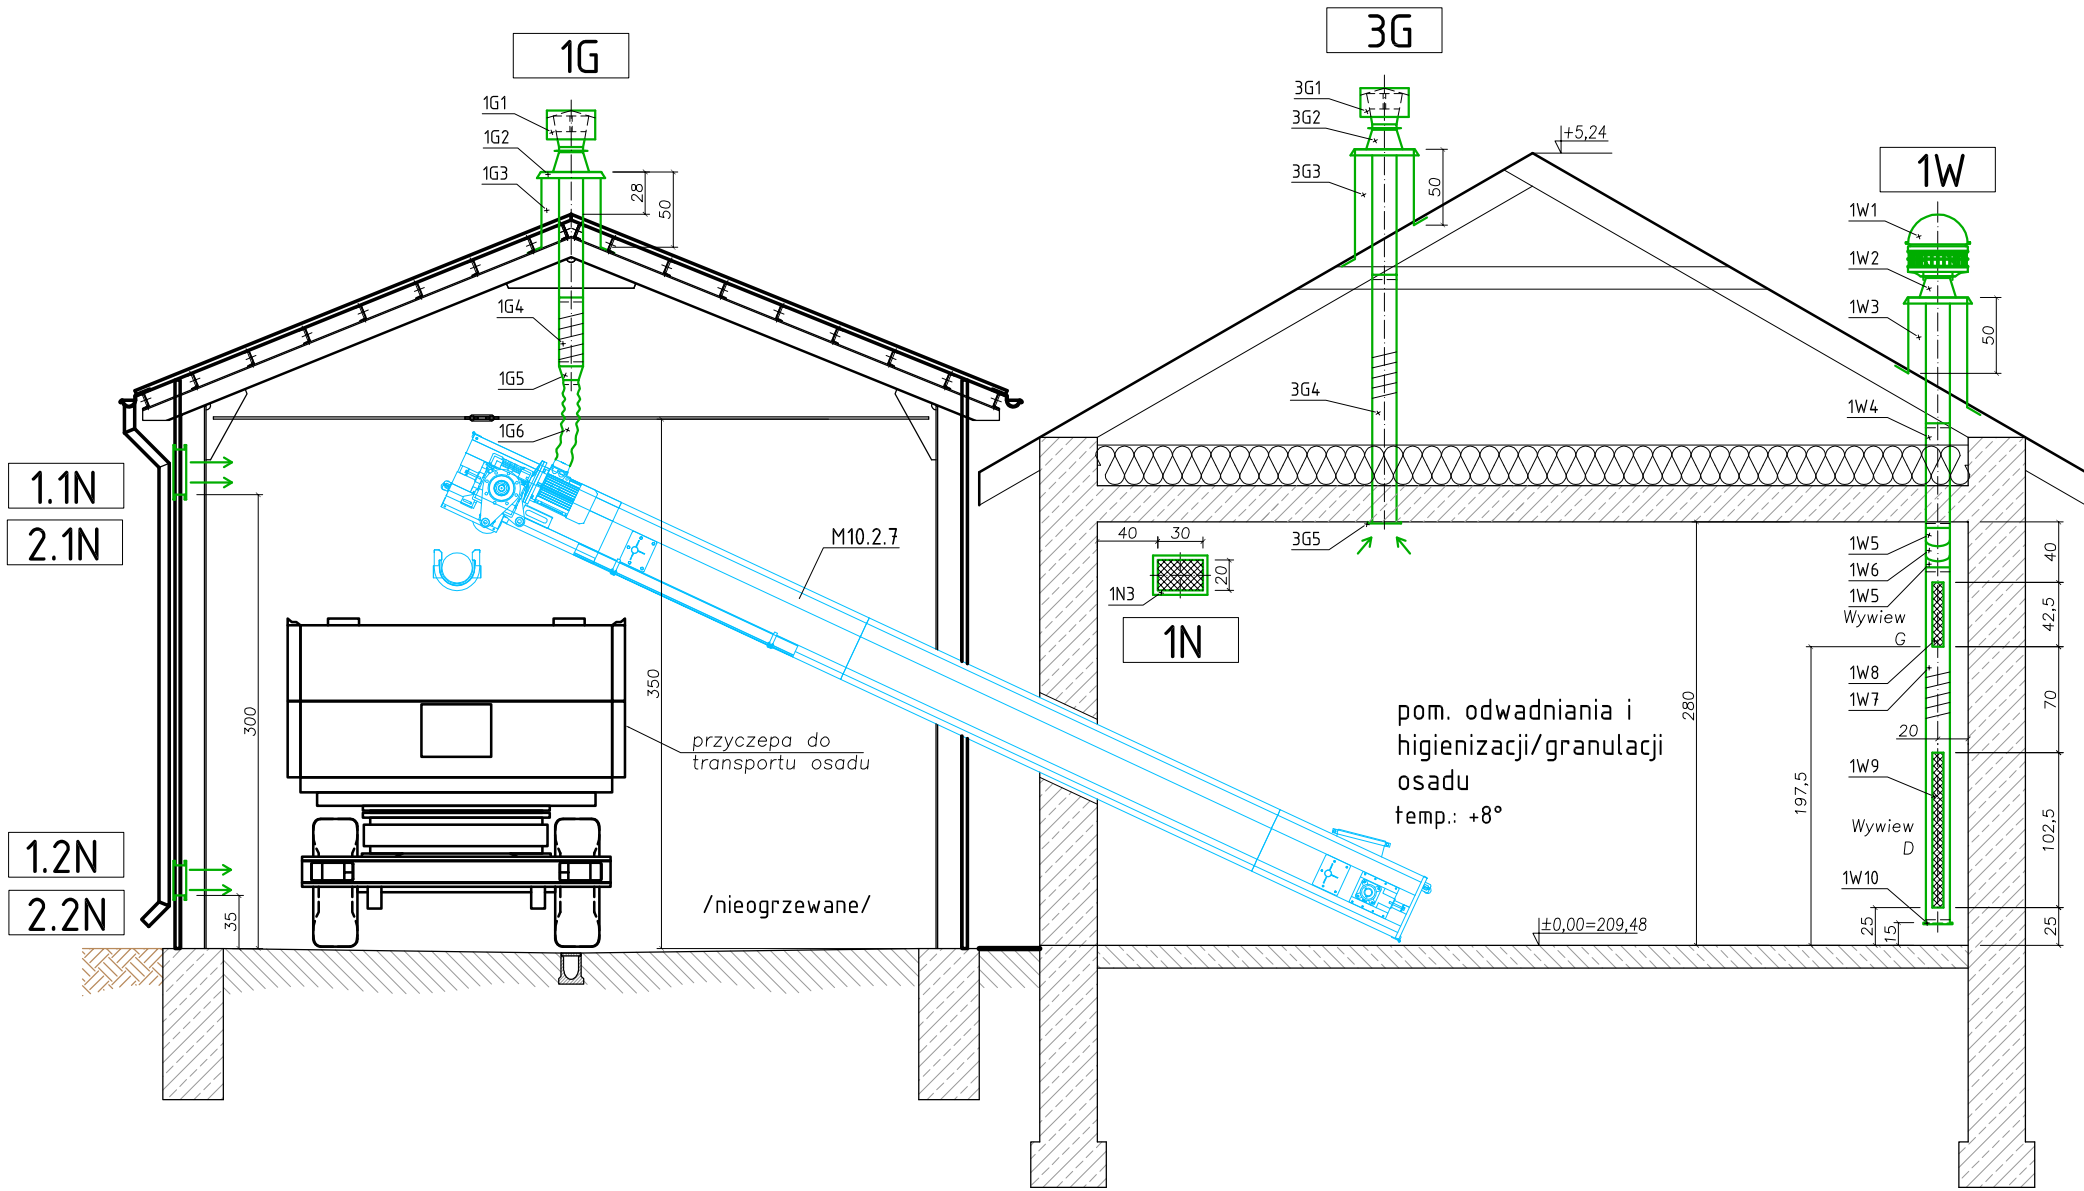


STANOWISKO  
ODBIORU OSADU  
[OB.11]

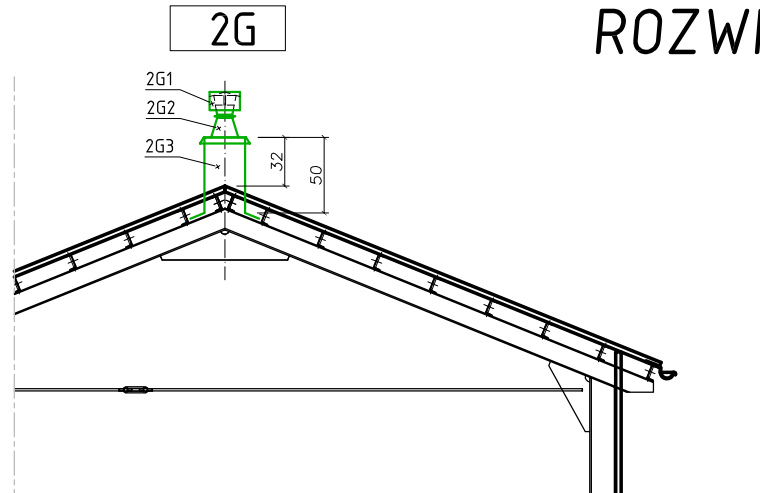

BUDYNEK TECHNOLOGICZNY II - OB.10 i  
STANOWISKO ODBIORU OSADU - OB.11

ROZWIŃCIE INSTALACJI WENTYLACJI  
SKALA 1:50

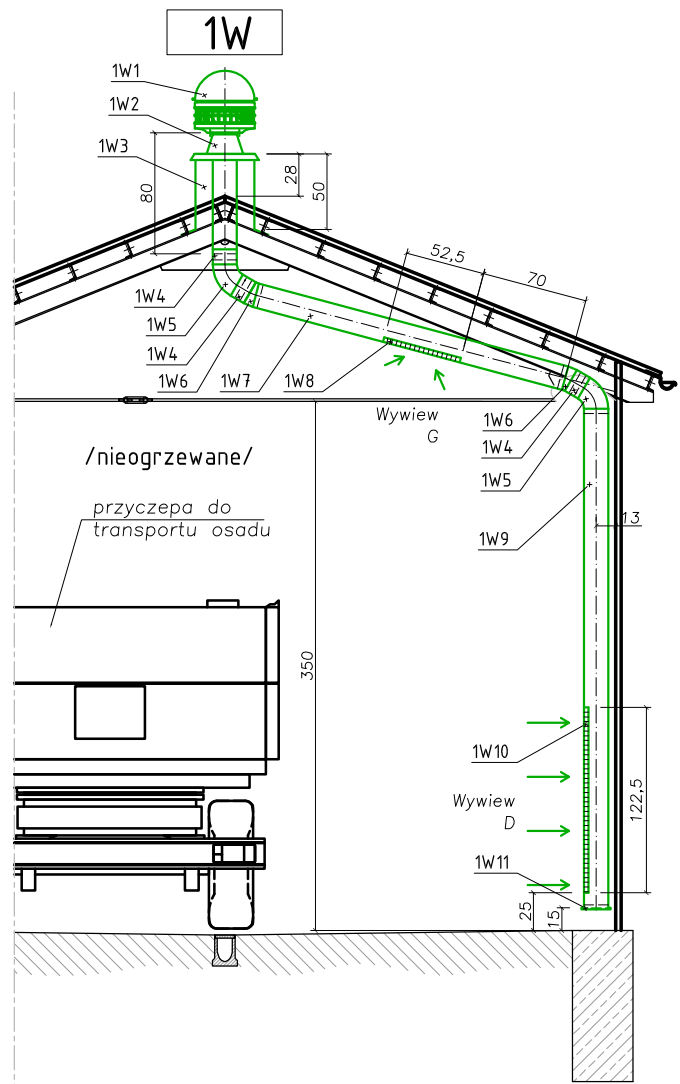

UWAGI:

- 1) Rzędna zera budynku [OB.10]: 0,00=209,48 mnpm
  - 2) Rzędna zera stanowiska odbioru osadu (wiat) [OB.11]: 0,00=209,44 mnpm
  - 3) Uszczelnienie przejścia cokołów dachowych przez otwory w połaci z blachy trapezowej wykonać z wykorzystaniem specjalistycznych zestawów do uszczelnień dla blach trapezowych/falistych (taśma uszczelniająca szer. ok.235mm np.Dektite lub równoważna + masa uszczelniająca np.Ejoplast lub równoważna + wkręty wierzące np.Ejot)
  - 4) W części strychowej budynku technologicznego II [OB.10] przewody wentylacyjne (zo wyjątkiem pionu 1G) należy ocieplić wełną szklaną/mineralną gr.40mm z folią Alu (np.samoprzylepna mata z wełny szklanej jednostronnie pokryta zbrojoną folią aluminiową).
- Uwaga: przed montażem maty kanał powinien być oczyszczony i odtłuszczony). Izolacja powinna być szczelna, należy używać aluminiowej taśmy samoprzylepnej /nie z tworzywa sztucznego/.

|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| <div><div>NOSAN</div><div>OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW</div></div> |  | Zakład Projektowo-Ustugowy "NOSAN"<br>ul. Hauke Bosaka 9; 25-217 Kielce<br>tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63<br>e-mail: biuro@nosan.pl               |  | Nr rysunku/wersja:<br><div>10-I-5</div> <div>v.1</div> |  |
| Projekt:  |  | PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY:<br>ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MŚC.MARKOWA, GM.MARKOWA, POW.ŁAŃCUCKI, WOJ.PODKARPACIE. |  |  |  |
| Obiekt:   |  | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MŚC.MARKOWA, GM.MARKOWA<br>dz.nr ewid. gruntu: 7406 (jedn. ewid. 181005_2 Markowa, obręb nr 0002 Markowa).                      |  |  | Stadium dokumentacji:<br><div>P.W.</div> |
| Inwestor:   |  | GMINA MARKOWA<br>MARKOWA 1399, 37-120 MARKOWA   |  |  | Bronza:<br>INSTAL. SANITARNE             |
| Tytuł rys.:   |  | BUDYNEK TECHNOLOGICZNY II [OB.10], STANOWISKO ODBIORU OSADU [OB.11]<br>INSTALACJE SANITARNE WOD-KAN i WENTYLACYJNE: ROZWIŃCIE INST. WENT.               |  |  |  |
| Imię i Nazwisko:  |  | Nr uprawnień / Specjalność:   |  | Data:  | Podpis:                                  |
| Projektował:<br>mgr inż. Grzegorz Nowak                     |  | SWK/0051/PWOS/05<br>Instalacyjna- technologia, sieci, inst.sanit.   |  | 11.2018  |  |
| Sprawdził:<br>mgr inż. Przemysław Trojnar                   |  | KL-19/2001<br>Instalacyjna- technologia, sieci, inst.sanit.   |  | 11.2018  |  |